




地埋设备一体机平面图 1:50

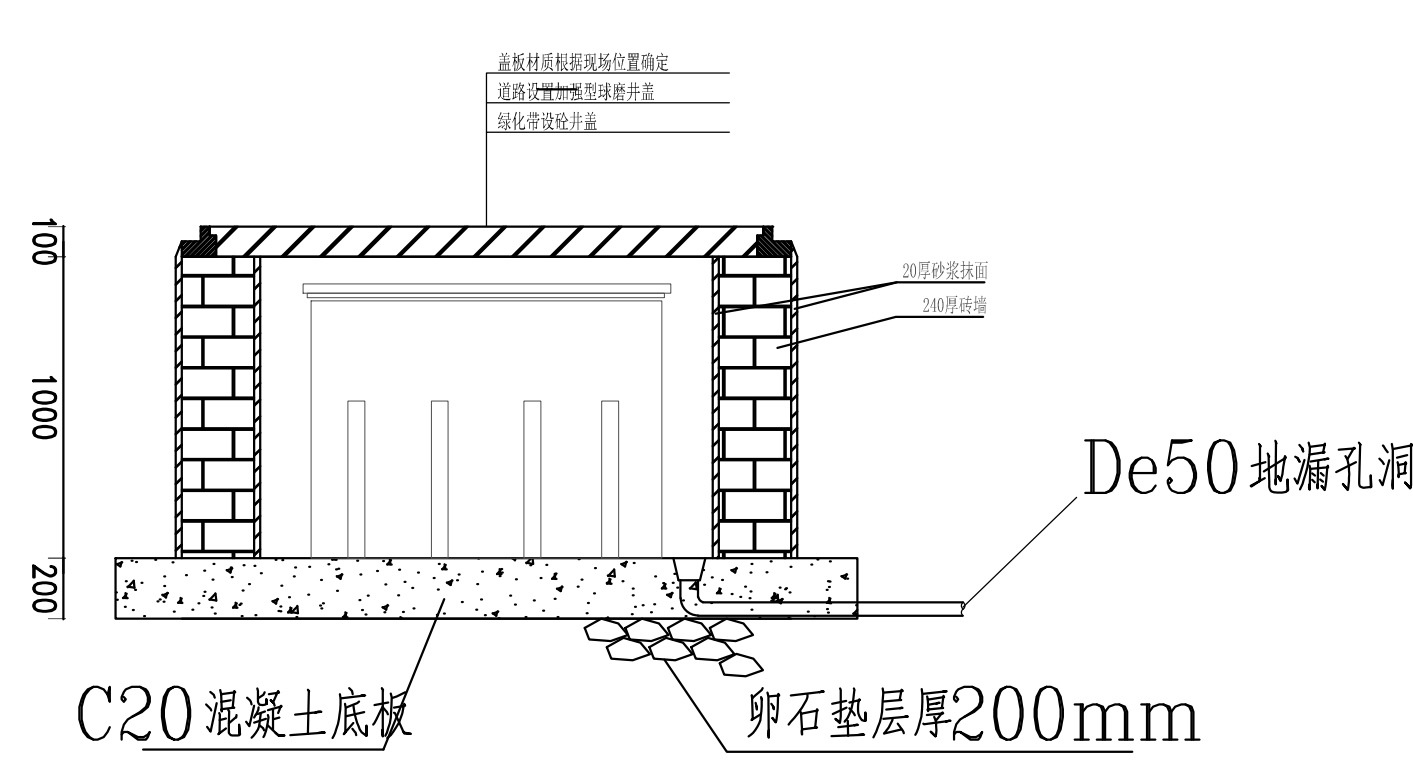

A-A剖面图 1:50

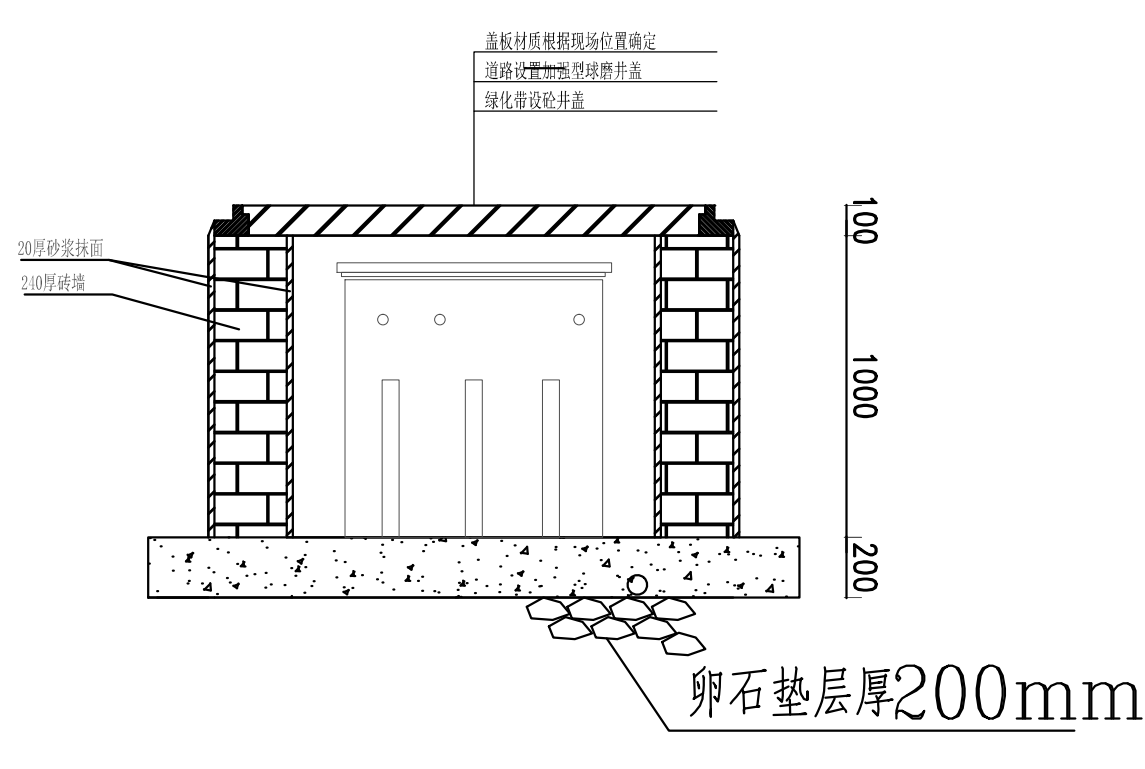


B-B剖面图 1:50

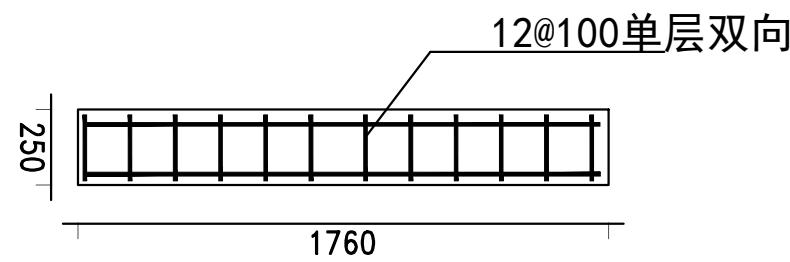


一体化设备间井盖 1:50

说明:


- 1、雨水地埋式设备尺寸为1220mm\*910mm\*820m(h)。
- 2、地埋一体化雨水处理设备内含：高速过滤装置、消毒装置、压力感应装置、泄压回水系统、补水系统、反冲洗系统。
- 3、设备坑检修口建议做到尺寸1500mm\*1200mm，设备坑内底的标高为-1.10m，设备坑底部设地漏参照图集04S301第42页
- 4、盖板材质根据现场位置确定，道路设置加强型球磨井盖，绿化带设砼井盖/不锈钢井盖。

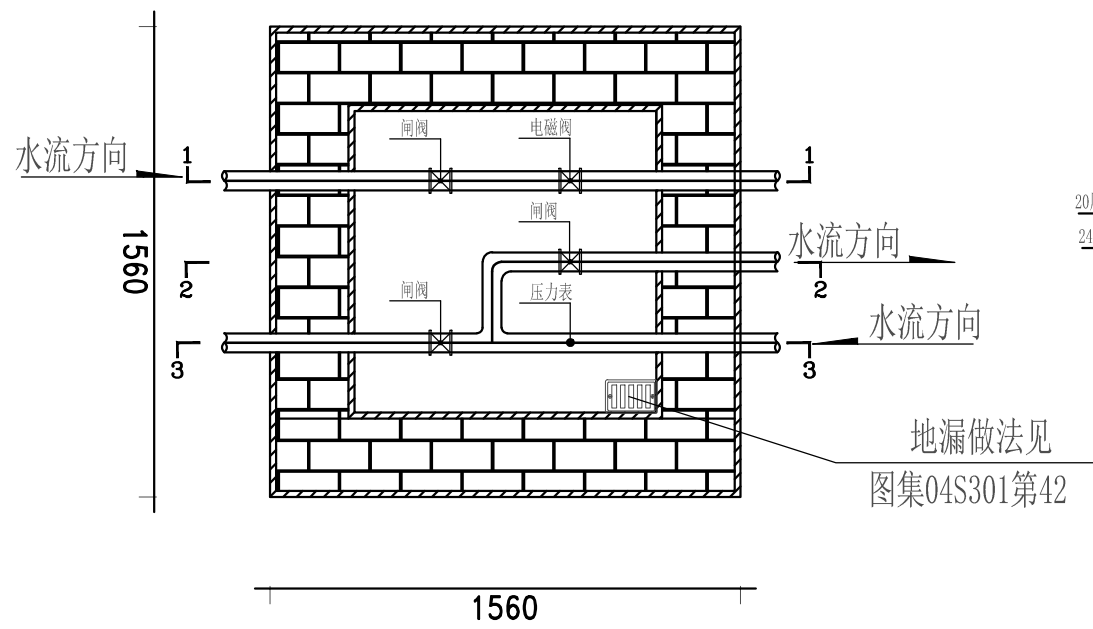


砖砌阀门井 1:50

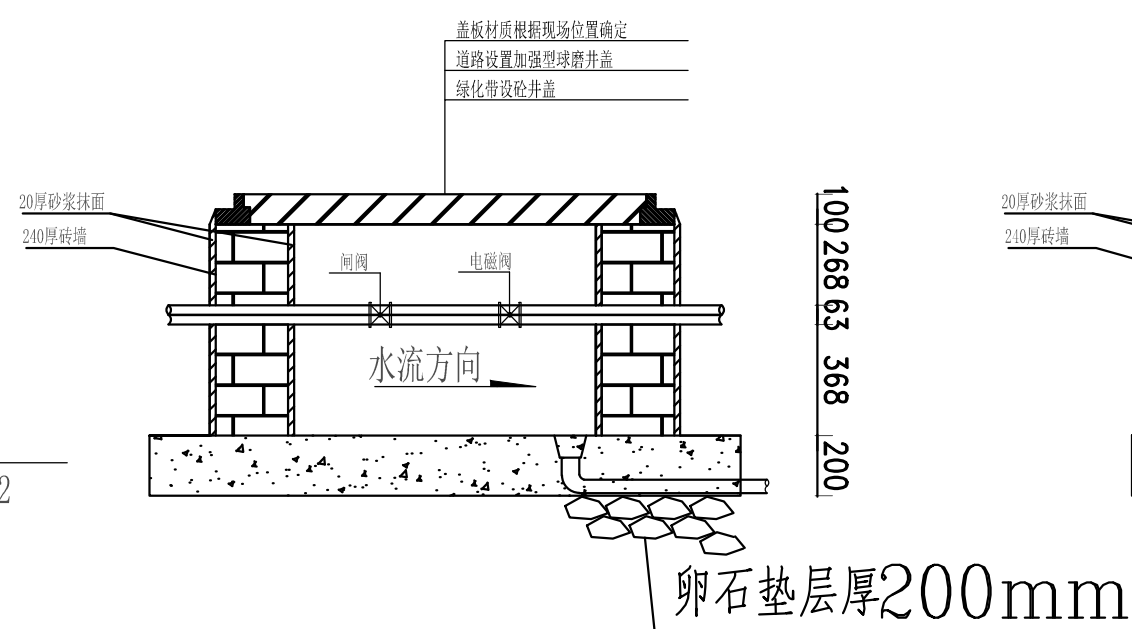


1-1剖面图 1:50

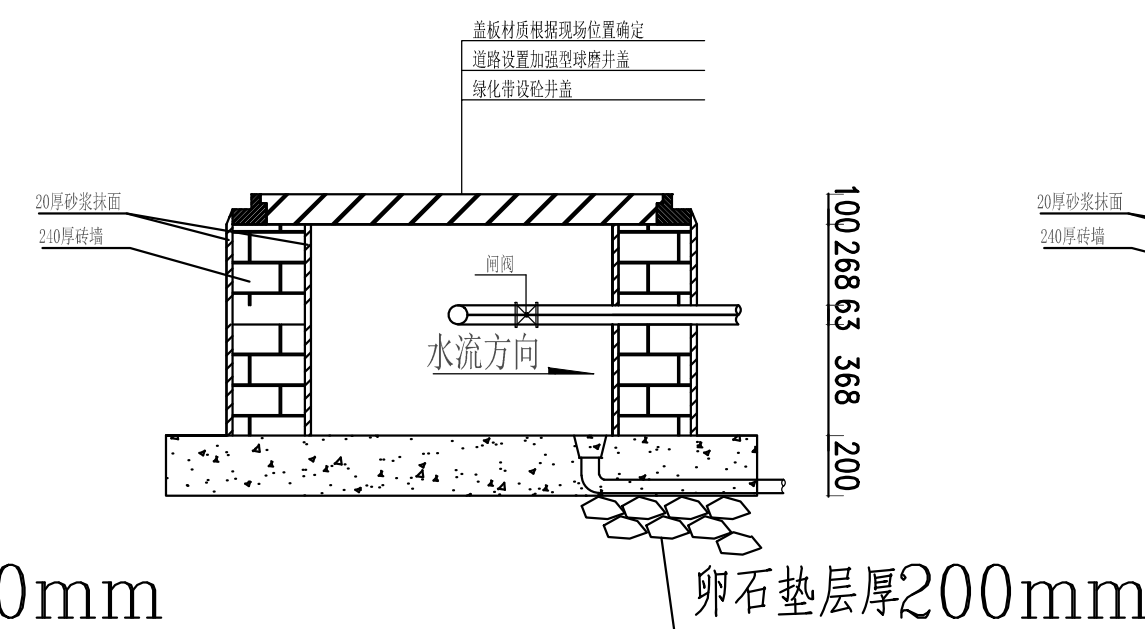

2-2剖面图 1:50

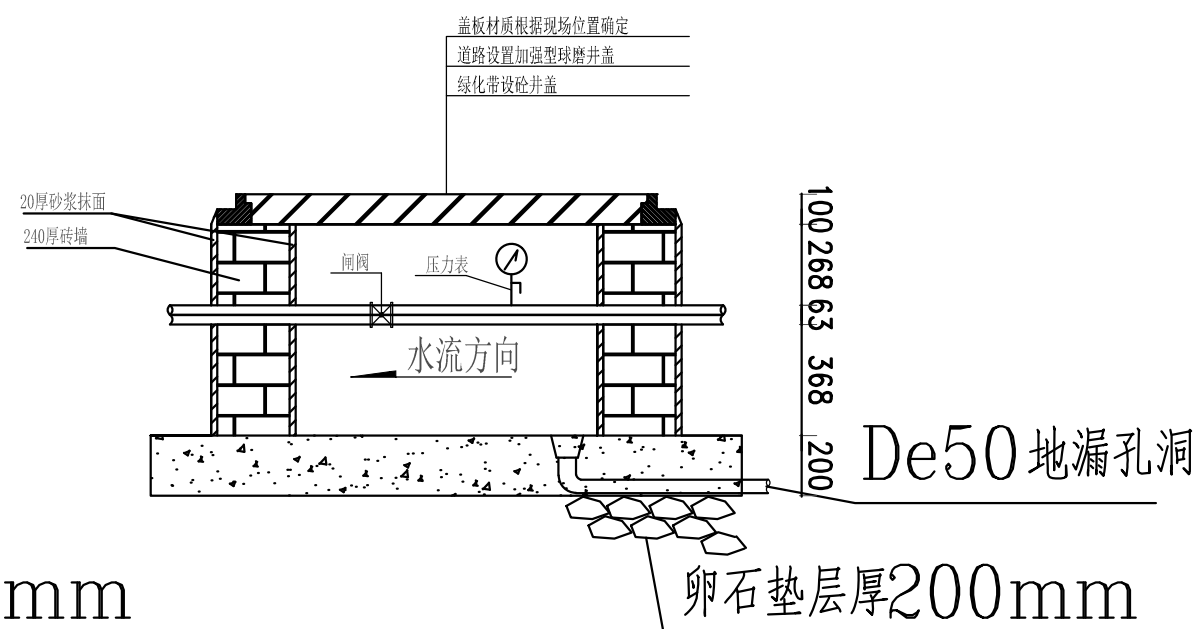

3-3剖面图 1:50

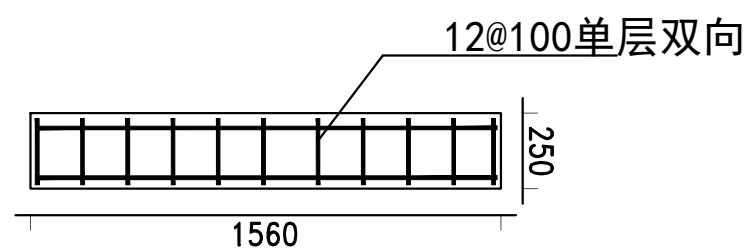

砖砌阀门井井盖 1:50

雨水综合利用地埋一体机、阀门井尺寸大样图

说明:					
图例:					
说明					
本图供施工图阶段使用。					
△	2021.09	宋萍	于友良	李大功	
版次	日期	设计	校核	审核	审定
审定				日期	
审核				日期	2021.09
校核				日期	2021.09
设计				日期	2021.09
建设单位					
岳阳市交通建设投资集团有限公司					
设计单位					
中交水运规划设计院有限公司					
工程名称					
岳阳市管家桥综合物流园城市配送中心项目					
仓储部分工程					
项目编号					
E-JZ-JZSJ-2020003-YS					
施工节点样图 (三)					
图号	YYXZSG-HMSC-10	版次		0	
专业负责		日期	2021.09	比例	1:100
项目经理		日期	2021.09	阶段	设备厂家深化设计
版权所有					